


DN-szerokość wykopy B  
 $\phi 200$  - B=100 cm  
 $\phi 300$  - B=110 cm

Podpicie obustronne piaskiem  
średnioziarnistym

Podłoże z piasku -20 cm (15)

Grunty nawodnione -warstwa  
drenażowa z tłucznia kam. gr. 20cm

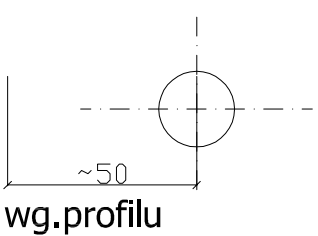

Zadanie:	Przebudowa ujęcia Tylniej Łask ul. Tylna	
Temat opracowania	Kanalizacja deszczowa z odwodnieniem.	
Temat rysunku:	Przykładowy przekrój wykopu.	Skala: 1:100 Data: 11.2017
Projektant:	mgr inż. T. Mostowski upr. bud. nr 12/02/WŁ	
Sprawdzający:	mgr inż. J. Lewiński upr. bud. nr 179/73	
Branża:	Sanitarna	Nr rys. 9